

ZXYM-02

手持式绝缘子盐密度测试仪



目录

一、产品简介.....	1
二、功能特点.....	5
三、产品参数.....	5
四、使用说明.....	6
五、功能说明.....	9
六、维护保养.....	13
七、配置清单.....	12
八、售后服务.....	12
附录 A.....	13
附录 B.....	14
附录 C.....	14
附录 D.....	16

一、产品简介

ZXYM-02 便携式绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度（以下简称“盐密”）的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础，准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据，是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此，盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。

参照标准：

GB/T16434 – 1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》

GB/T16434-200X 《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第 1 部分：定义、信息和一般原则》

Q/GDW152-2006 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》



相关术语:

XP-70、XP-160、LXP-70 和 LXP-160 普通盘形悬式绝缘子（根据 GB/T 7253），通常 7~9 片组成一串用来测量现场污秽度。

在两个导电部分之间，沿绝缘体表面的最短距离。

注：水泥或其他非绝缘胶合材料表面不认为是爬电距离的构成部分。如果绝缘子的绝缘件的某些部分覆盖有高电阻层，则该部分应认为是有效绝缘表面并且沿其上面的距离应包括在爬电距离内。

绝缘子的爬电距离与其两端承担的最高运行电压（对于交流系统，为最高相电压）之比，mm/kV。

人工涂覆于给定绝缘子表面（不包括金属部件和装配材料）上氯化钠总量除以表面积， mg/cm^2 。

绝缘子单位绝缘表面上的等值附盐量， mg/cm^2 。

绝缘子单位绝缘表面上清洗的非可溶残留物总量除以表面积， mg/cm^2 。

根据 GB/T 4585 进行盐雾试验时的盐度。用该盐度试验，在相同绝缘子和相同电压下，产生的泄露电流峰值与现场自然污秽条件下的泄露电流基本相同。

在适当的时间段内测量到的污秽严重程度 ESDD/NSDD 或 SES 的最大值。

将污秽严重程度从非常轻到非常严重按 SPS 的分级。

K_1 一般为 1.1~1.5

同形式绝缘子带电所测 ESDD/NSDD (SES) 值与非带电所测 ESDD/NSDD (SES) 值之比，。

二、功能特点

- 1) 具有量程自动切换功能，测量速度快（2s/次）。
- 2) 测量范围大，盐密范围 $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2 \sim 9.9999\text{mg}/\text{cm}^2$ 。
- 3) 中英文界面可自主切换。
- 4) 采用 2.8 寸真彩液晶屏幕。
- 5) 可直接显示盐密度、污秽等级、统一爬电比距。
- 6) 自动进行温度补偿，直接显示 20°C 时的标准电导率和等值附盐（ESDD）；
- 7) 具有自动祛除原溶液含盐量的功能，降低了对清洗液的要求。
- 8) 自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。
- 9) 可存储 10 万组记录，并可将记录保存至 SD 卡在电脑上读取。
- 10) 可查阅、删除单条记录，也可删除所有记录。
- 11) 内置大容量充电锂电池（2600mAh），适合野外现场使用。

三、产品参数

3.1 测量范围：

盐密： $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2 \sim 9.9999\text{mg}/\text{cm}^2$ （按 X-4.5 型绝缘子为准）

测量温度： $0^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$

测量电导率： $0 \sim 200000\mu\text{s}/\text{cm}$

3.2 基本误差：

测量盐密：分辨率 $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2$

满量程精度： $\pm 2\%$

测量温度：分辨率 0.1°C ，精度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$

测量电导率：分辨率 $0.01\mu\text{S}/\text{cm}$

3.3 环境温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

3.4 环境湿度： $<90\%$ 。

3.5 体积与重量

手持主机尺寸：长 210mm*宽 100mm*厚 36mm。

整机机箱尺寸：长 335mm*宽 260mm*高 130mm。

手持主机重量：约 0.5Kg。

整机重量：约 2.5Kg。

四、使用说明

1、主机外观与功能



充电指示灯：红色--正在充电；绿色--已经充满。

2、键盘说明

键盘按键功能

按键	功能	其他功能
	开机/关机	
Enter	确定/选定	保存
↑	向上选择子菜单	修改时间加 1
↓	向下选择子菜单	修改时间减 1
←	向左选择主菜单	
→	向右选择主菜单	
Del	删除单条记录	
Esc	返回	退出修改状态

3、测试步骤

3.1 配置溶剂

溶剂选择：建议使用去离子水或蒸馏水。也可以使用质量合格的饮用纯净水，但以电导率小于 10us/cm 的水为宜。如果使用饮用纯净水，则需要修改“参数”--“基准值”，将原始溶液的含盐量作为测量数据的基准值。（详细操作见功能说明--参数）

溶剂用量：标准普通型绝缘子每片用水量为 300ml。但是当被测绝缘子的表面积与普通绝缘子不同时，可参照下表，根据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。

绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表

绝缘子表面积 (cm ²)	≤1500	1500~2000	2000~2500	2500~4000
用水量 (ml)	300	400	500	600

请使用烧杯等玻璃容器盛装溶剂，严禁使用金属容器。金属容器会严重影响测量结果。

3.2 擦拭取样

绝缘子取样选择：普通悬式绝缘子串选取上数第 2 片、中间 1 片、下数

第 2 片。将三片测量的结果求平均值作为测量结果。

擦拭方法：单手戴上一次性乳胶手套，取一片纱巾放在溶剂（蒸馏水）中浸湿。用湿纱巾将单片绝缘子的上下表面擦拭干净，将污秽物连同纱巾放入水中搅拌溶解。在擦拭绝缘子表面时不要流失水分。

补充：取样污秽物的成分分为两类，一类为可溶解物质称为盐，另一类为非可溶物质称为灰。盐溶解于水后成为导电离子，仪器通过离子浓度来衡量 ESDD。灰在水中为悬着物 and 沉降物，没有导电性，不影响 ESDD 测量结果。测量盐密度 ESDD 请使用本仪器，测量灰密度 NSDD 请使用绝缘子灰密度测试仪（成套装置）。

3.2 测试

根据实际溶液体积和绝缘子表面积修改相关参数。将电极头浸入被测溶液中，即可读取盐密度 ESDD、溶液电导率、溶液温度、污秽等级、统一爬电比距等结果。

补充：标配电极常数 $K=1.0$ 的电极，用于绝缘子盐密度 ESDD 的测量。当使用盐密仪用作其它用途，如测量工业废水的电导率，且测量范围在 $10000 \sim 100000 \mu\text{S}/\text{cm}$ ，应换用电极常数 $K=10$ 的铂黑电极。如测量特殊化学溶剂的电导率，其范围在 $1 \sim 50 \mu\text{S}/\text{cm}$ ，且需要高测量精度时应换用电极常数 $K=0.1$ 的铂电极。 $K=10$ 和 $K=0.1$ 的电极不是标配电极，如需要请在购置时配置。

五、功能说明

1、测量界面

按下开关按键，仪器开机并自动进入测量模式。如未插电极，仪器提示“请接入电极”。测试完成后按“Enter”键保存结果。

测量	参数	记录	本机	
盐密度：0.0000mg/cm ² 电导率：0.13us/cm 温度：26.6℃ 污秽等级度（Q/GDW 152）：a 污秽等级度（GB/T 16434）：0 统一爬电比距：22-25mm/kv			按Enter键 保存！	
18:18:18		2015-06-16		

数据详解：

数据名称	测量值	单位	备注
盐密度	0.0000	mg/cm ²	ESDD，自动减去基准值
电导率	0.13	us/cm	单位：微西门子每厘米
温度	26.6	℃	放置 2 分钟温度稳定
污秽等级 (Q/GDW 152)	a	--	分级：a,b,c,d,e,f。详见附录 B。显示值以灰密度大于 2mg/cm ² 为前提。
污秽等级 (GB/T 16434)	0	--	分级：0,1,2,3,4。详见附录 A。
统一爬电比距	22~25	mm/KV	实际爬电比距大于此值为安全。

2、参数界面

测量	参数	记录	本机
溶液体积: 300ml 表面积: 1450cm ² 基准值: 0.0000mg/cm ² 电极常数: 1.00 cm ⁻¹ 带电系数: 1.00 温度补偿: 是			
18:18:18		2015-06-16	

300

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	清零
删除	返回	确认

Max:
 Min:

按上下键选择修改条目，字体背景色为黑色。按“Enter”键进入修改状态，字体背景色为红色。参数设置完后选“确认”，按“Enter”键保存设置。

（按键补充：参数修改时“删除”、“返回”分别与“Del”、“Esc”键功能相同）

参数详细说明

参数名称	默认值	取值范围	单位	备注
溶液体积	300	100-9999	ml	实际用水量>=表面积*0.2ml
表面积	1450	100-9999	cm ²	单片绝缘子上下总表面积
基准值	0	0-实际值	mg/cm ²	原始溶液含盐量，修改时仪器首先会自动测量。
电极常数	1.0	标注实际值	cm ⁻¹	电极上标定的 K 值
带电系数	1.0	1.1~1.5	--	带电与非带电 ESDD 的比值

3、记录界面

测量	参数	记录	本机	
[108]	2015/06/06	09: 00:01	查看	
[107]	2015/06/06	08: 51:01	上一条	
[106]	2015/06/06	08: 50:01	下一条	
[105]	2015/06/06	08: 49:01	上一页	
[104]	2015/06/06	08: 48:02	下一页	
[103]	2015/06/06	08: 47:02	删除	
[102]	2015/06/06	08: 45:02	删除所有	
[101]	2015/06/06	08: 40:02	导出至SD卡	
[100]	2015/06/06	08: 30:03		
[99]	2015/06/06	08: 00:03		
存储空间: 108/100000				

查看：可查看单条测量结果。如查看第 108 条详细结果：

测量	参数	记录	本机	
时间:	2015/06/06	09: 00:01	查看	
盐密度:	0.0000mg/cm ²		上一条	
电导率:	1.1us/cm		下一条	
温度:	28.5℃	污秽等级: a	上一页	
溶液体积:	300ml		下一页	
表面积:	1450cm ²		删除	
基准值:	0.0000mg/cm ²		删除所有	
温度补偿:	是		导出至SD卡	
电极常数:	1.00cm ⁻¹			
带电系数:	1.00	编号: 108		
存储空间: 108/100000				

功能说明

子菜单	功能	备注
查看	查看选中记录的详细信息	按 ESC 返回

上一条	选择上一条记录	
下一条	选择下一条记录	
上一页	显示前 10 条记录	
下一页	显示后 10 条记录	
删除	删除单条选中记录	不可恢复
删除所有	删除所有记录	不可恢复
导出至 SD 卡	将记录以 TXT 文件保存至 SD 卡	

4、本机界面

测量	参数	记录	本机	
电池电量：100% 语言：中文 存储空间：108/100000 出厂日期：20150606 主板编号：05DDFF37 软件版本：V1.01			关机 English 恢复出厂	
18:18:18		2015-06-16		

功能说明：

菜单名称	功能
电池电量：30%	提示电池剩余电量
语言：中文/English	可在中英文间切换
存储空间：108/100000	108 为已存储量,100000 为总存储量。
出厂日期：20150606	仪器的出厂日期
主板编号：05DDFF37	仪器主板编号，是售后的重要凭证

软件版本：V1.01	仪器软件版本编号
关机	仪器关机
恢复出厂	将所有参数恢复至出厂默认值

六、维护保养

- a) 电导电极在使用前应用蒸馏水或去离子水浸泡，祛除电极表面的污物。用后也要用蒸馏水清洗干净，干后收藏。要保持电导电极的清洁。
- b) 打印机无纸时请更换纸带。请注意将热敏面（光滑面）朝里，如果放置错误将不能打印出字迹，这时应去取出纸带重新放置。
- c) 电导电极的电极头容易敲碎。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。
- d) 长时间不用时，请将电池电量充满后存放。

七、配置清单

物品	数量
测试主机	1 台
电极（K=1.0）	1 支
充电器	1 个
SD 卡读卡器	1 个
烧杯（400ml）	1 个
专用纱巾	1 包
专用手套（一次性）	1 包
使用说明书	1 份
出厂检验报告及合格证	1 份

八、售后服务

- a) 仪器自售出之日起一个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机；
- b) 仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修；
- c) 仪器使用超过一年，我公司负责长期维修，适当收取材料费；
- d) 若仪器出现故障，应寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的自损我公司概不负责；
- e) 如购销合同另有约定的，以合同为准。

注：由于电极为易损物件，不在保修范围内。

附录 A

GB/T16434 – 1996 对污秽等级的划分如下表


表 1 线路和发电厂、变电所污秽等级

污秽等级	污 湿 特 征	盐密, mg/cm^2	
		线 路	发电厂、变电所
0	大气清洁地区及离海岸盐场 50km 以上 无明显污染地区	≤ 0.03	—
I	大气轻度污染地区, 工业区和人口低密集区, 离海岸盐场 10km~50km 地区。在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时	$>0.03 \sim 0.06$	≤ 0.06
II	大气中等污染地区, 轻盐碱和炉烟污秽地区, 离海岸盐场 3km~10km 地区, 在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时	$>0.06 \sim 0.10$	$>0.06 \sim 0.10$
III	大气污染较严重地区, 重雾和重盐碱地区, 近海岸盐场 1km~3km 地区, 工业与人口密度较大地区, 离化学污源和炉烟污秽 300m~1500m 的较严重污秽地区	$>0.10 \sim 0.25$	$>0.10 \sim 0.25$
IV	大气特别严重污染地区, 离海岸盐场 1km 以内, 离化学污源和炉烟污秽	$>0.25 \sim 0.35$	$>0.25 \sim 0.35$

	300m以内的地区		
--	-----------	--	--

附录 B

Q/GDW 152-2006 对污秽等级的划分如下图：

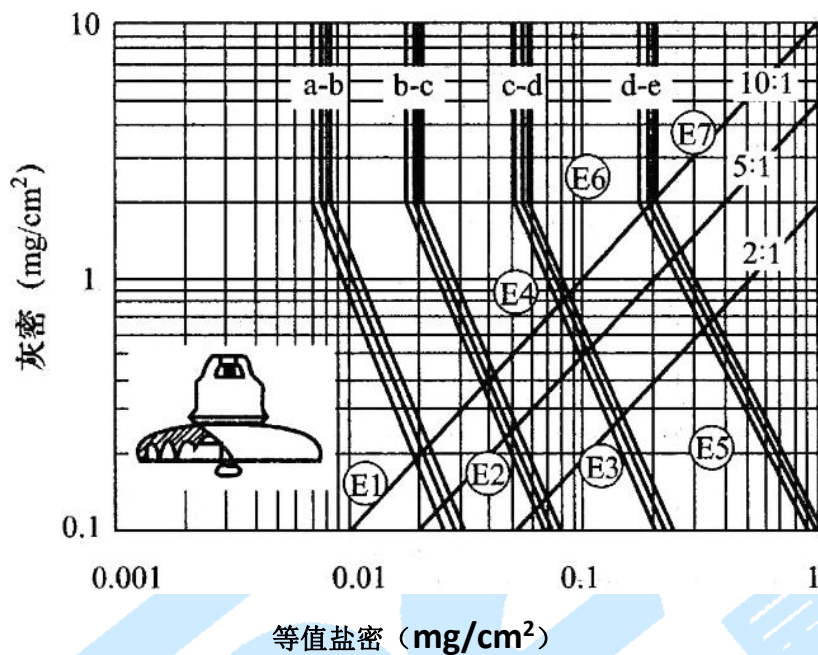

注 1：E1～E7 对应表 1 中的 7 种典型污秽示例，a-b、b-c、c-d、d-e 为各级污区的分界线；
 注 2：三条直线分别为灰密盐密比值为 10:1、5:1、2:1 的等灰盐比线。

图 1 普通盘形绝缘子现场污秽度与等值盐密/灰密的关系

附录 C

GB/T16434 – 1996 污秽等级与爬电比距的关系如下表

表 2 污秽等级下的爬电比距规定

污染等级	爬电比距（cm / kv）			
	输电线路		发电厂、变电所	
	220 kv 以下	330 kv 以下	220 kv 以下	330 kv 以下
0	1.39（1.60）	1.45（1.60）	/	/

I	1.39~1.74 (1.60~2.00)	1.45~1.82 (1.60~2.00)	1.60 (1.84)	1.60 (1.76)
II	1.74~2.17 (2.00~2.50)	1.82~2.27 (2.00~2.50)	2.00 (2.30)	2.00 (2.20)
III	2.17~2.78 (2.50~3.20)	2.27~2.91 (2.50~3.20)	2.50 (2.88)	2.50 (2.75)
IV	2.78~3.30 (3.20~3.80)	2.91~3.45 (3.20~3.80)	3.10 (3.57)	3.10 (3.14)


标注：

1、线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（ ）内数字为按额定电压计算值；

2、计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以一一列出，见参考件 3；

3、对电站设备 0 级（220kv 及以下爬电比距为 1.48cm/kv、330kv 及以上爬电比距为 1.55cm/kv），目前保留作为过渡时期的污级。

Q/GDW 152-2006 统一爬电比距和现场污秽度的相互关系如下图

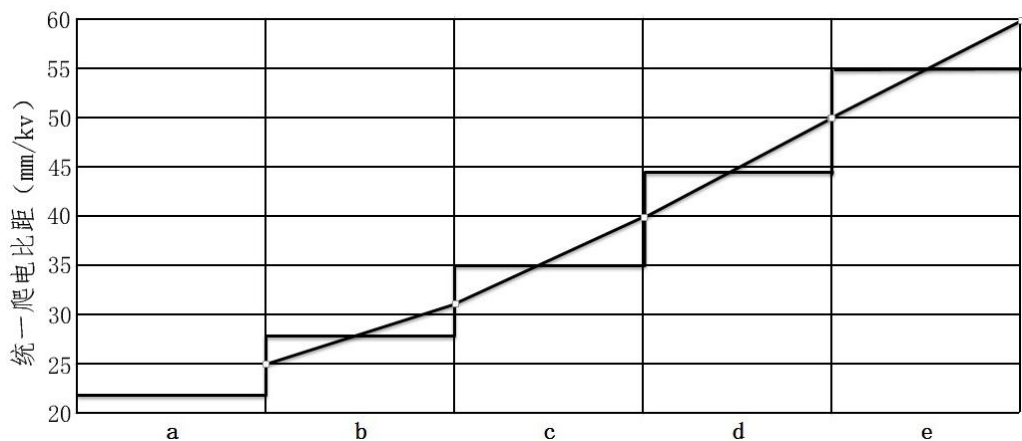

现场污秽等级

图 2 统一爬电比距和现场污秽度的相互关系

附录 D

常用绝缘子表面积及泄露距离一览表

序号	绝缘子型号	上表面积 cm ²	下表面积 cm ²	总表面积 cm ²	泄露距离 mm	生产厂家
1	FC70 ~ FC120/146 (127)	566	1083	1649	320	四川贡迪尔 自塞维钢化 玻璃绝缘子 有限公司
2	BC8~BC12/146 (127)	566	1083	1649	320	
3	FC160/155 (146, 170)	825	1492	2317	380	
4	BC160/155 (146, 170)	825	1492	2317	380	
5	FC210/170	854	1458	2312	400	
6	FC300/195	1020	2157	3177	485	
7	FC7P~FC12P/146	611	1392	2003	400	
8	BC8P~BC12P/146	611	1392	2003	400	
9	FC70P~FC120P/146	881	1646	2527	450	
10	BC80P~BC120P/146	881	1646	2527	450	
11	FC16P/155 (170)	895	1794	2689	450	
12	FC160P/170 (155)	1198	2541	3739	550	
13	FC210P/170	1183	2536	3719	550	
14	FC300P/195	1627	3718	5345	690	
15	FC70D ~ FC120D/127 (146)	1184	1203	2387	365	
16	FC160D/146 (155)	1500	1769	3269	380	

17	FC210D/155 (170)	1433	1468	2901	375	
18	LXY-70 LXY4-70	648	862	1510	320	南京 电气 集团 有限 公司 (原 南京 电瓷 总 厂)
19	LXY-100	548	862	1410	320	
20	LXY-120	648	862	1510	320	
21	LXY-160 LXY3-160 LXY4-160	773	1325	2098	380	
22	LXY3-210	859	1459	2318	390	
23	LXY-240	859	1459	2318	390	
24	LXY-300	1097	2041	3138	485	
25	LXHY-70 LXHY4-70	870	1378	2248	400	
26	LXHY5-70	975	1601	2576	450	
27	LXHY4-100	975	1601	2576	450	
28	LXHY4-120	975	1601	2576	450	
29	LXY3-210	859	1459	2318	390	
30	LXY-240	859	1459	2318	390	
31	LXY-300	1097	2041	3138	485	
32	LXHY-70 LXHY4-70	870	1378	2248	400	
33	LXHY5-70	975	1601	2576	450	
34	LXHY4-100	975	1601	2576	450	
35	LXHY4-120	975	1601	2576	450	
36	LXHY3-160 LXHY4-160	993	1806	2799	450	
37	LXHY5-160 LXHY6-160	1256	2415	3671	545	
38	LXHY4-210	1256	2415	3671	545	

39	LXAY-120	946	784	1730	360	
40	LXZY-160	1256	2415	3671	545	
41	LXZY-210	1256	2415	3671	545	
42	LXZY-300	1811	3152	4963	635	
43	XP-70	674	917	1591	295	大连 电瓷 厂
44	XP-100	670	807	1477	295	
45	XP-160	681	891	1572	305	
46	XP-210	874	1112	1986	335	
47	XP2-210	950	1337	2287	370	
48	XP1-300	127	1994	2121	485	
49	XWP1-70	1162	861	2023	400	
50	XWP2-70	1162	861	2023	400	
51	XWP2-100	1288	1208	2496	450	
52	XWP2-160	1551	1208	2759	450	
53	XWP-210	1423	1360	2783	450	
54	XDP-70C	336	382	718	160	
55	XDP-70CN	336	382	718	160	
56	XWP-7	1210	803	2013	410	
57	X-4.5	645	805	1450	300	
58	XP-7	685	715	1400	290	
59	XP-10	645	805	1450	295	
60	LXP-7	685	715	1400	290	

补充型号:

产品型号	盘径 mm	高度 mm	泄漏距离 mm	表面积 cm ²	制 造 厂
XP-16	255	155	305	1630	大 连
XP-16	254	155	290	1530	醴 陵
XP3-16	280	155	350	2006	大 连
XP-16D	280	160	370	1965	醴 陵
XP-16D1	280	155	330	2019	醴 陵
XP-16D2	300	155	300	1965	醴 陵
XP-16D3	300	155	400	2275	醴 陵
XP-16D4	300	155	400	2675	醴 陵
XP-21	280	170	335	1892	大 连
XP-21	280	170	320	1974	醴 陵
XP-30	320	195	370	2455	大 连
XP-30	320	195	350	2462	醴 陵
XW-4.5	254	180	450	2200	西 安
XW-4.5	254	170	440	2080	大 连
XW1-4.5	254	160	410	2070	苏 州
XWP-6	280	146	400	2470	醴 陵
XWP-6	254	146	390	2070	苏 州
XWP-6	254	160	400	2070	苏 州
XWP-7	255	146	400	1800	大 连
XWP-7	280	146	400	2470	醴 陵
XWP-10	280	160	450	2492	大 连
XWP-16	300	155	400	2154	大 连
XWP1-16	280	155	400	2291	醴 陵
XWP3-16	300	155	450	2727	大 连
XHP-16	300	155	450	3007	大 连
XHP-21	300	170	470	3364	大 连
XHP-30	320	195	460	3194	大 连

表 A2 常用直流绝缘子表面积一览表

序号	型号(吨位)	上表面积 cm ²	下表面积 cm ²	总表面积 cm ²	厂家
1	CA-774EZ (210)			3754	NGK
2	CA-772EZ (160)	2900	845	3745	
3	CA-776EZ (300 三伞)	3951	1268	5219	
4	CA-765EZ (300)	2055	3055	5110	
5	CA-735EZ (160)	1355	2295	3650	
6	CA-745EZ (210)	1355	2295	3650	
7	CA-765EZ (400)			3980	
8	大连 160KN	1355	2185	3540	
9	自贡 160KN	1355	2325	3680	